



Чертежи разрез мет. пешеходный мост  
(ограждения не показано)

м 1:100


60000

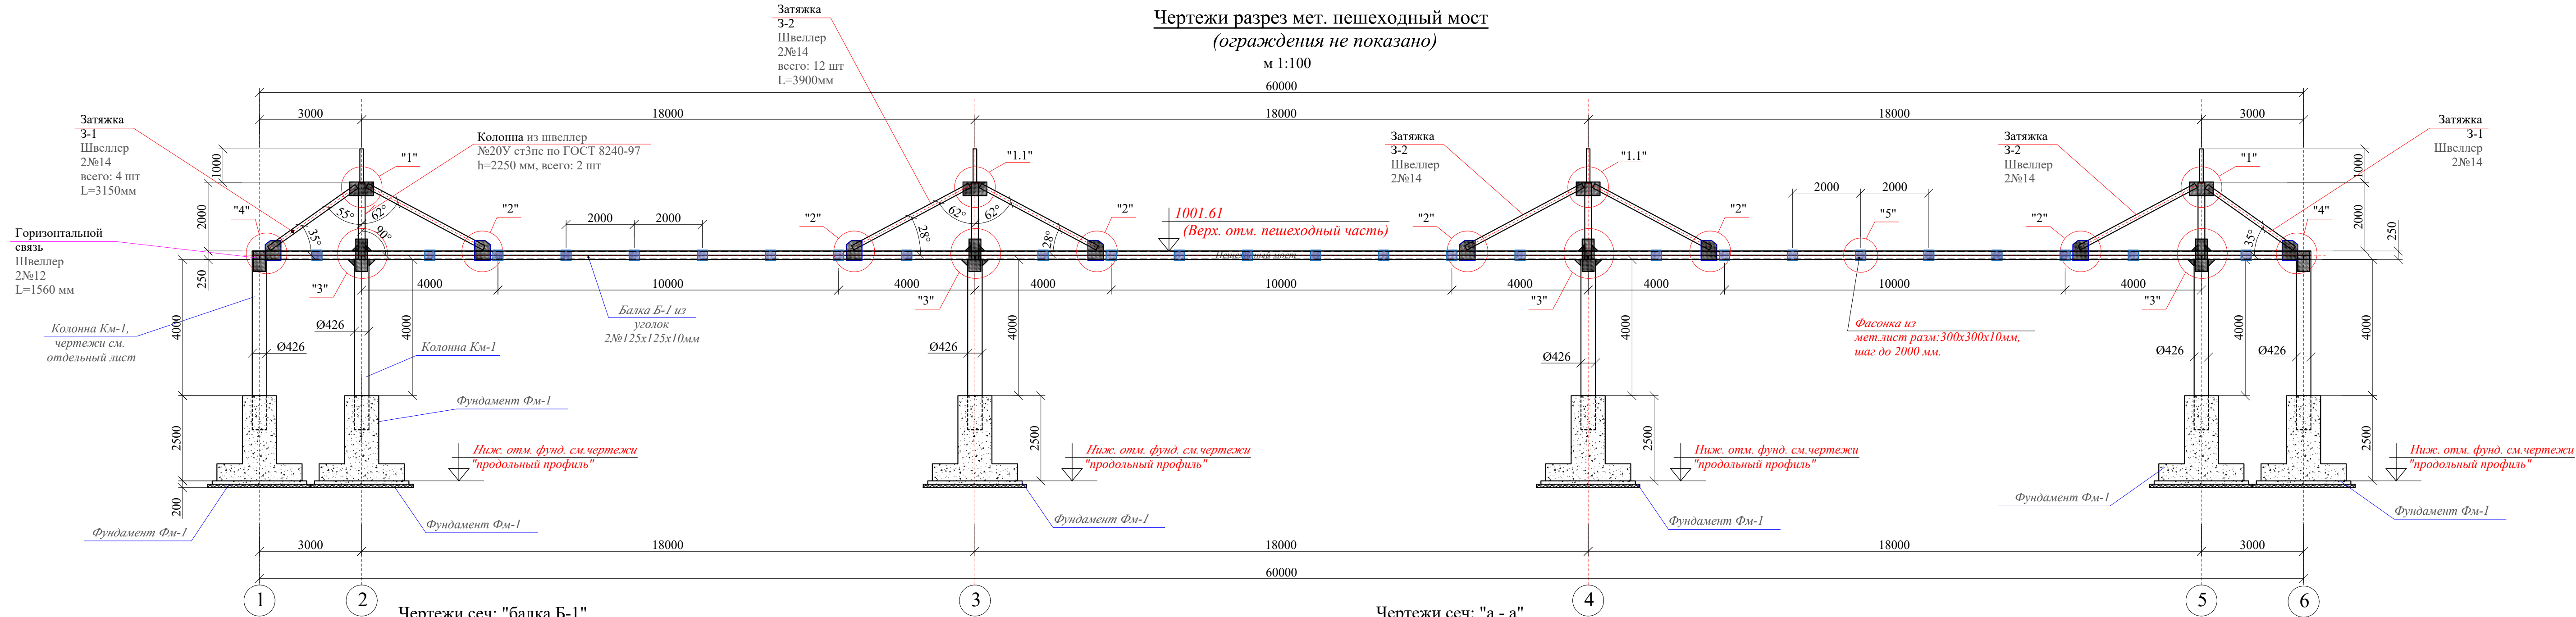

Чертежи сеч: "балка Б-1"  
(уголок 2№125х125х10мм)  
м 1:5

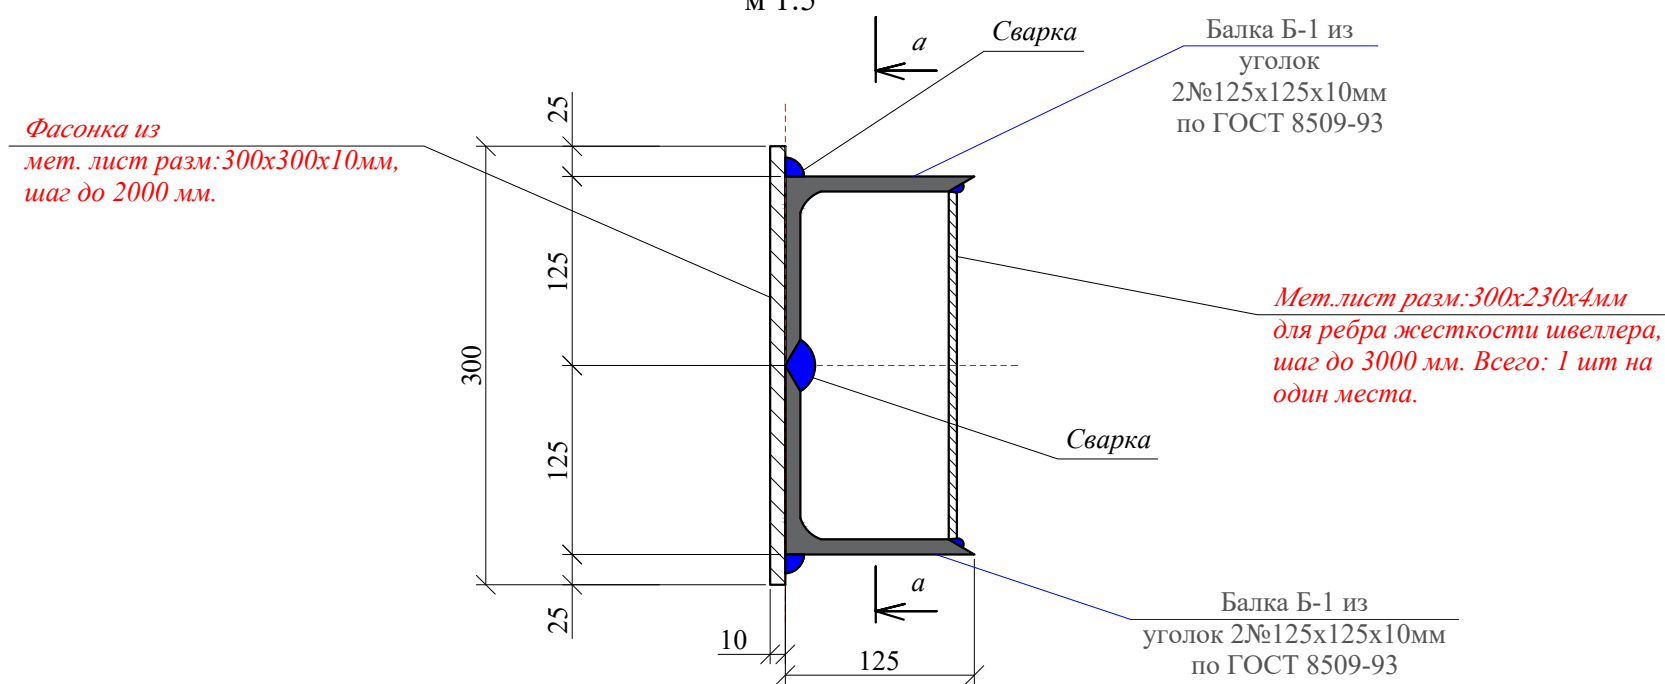

Чертежи сеч: "а - а"  
(уголок 2№125х125х10мм)  
м 1:5

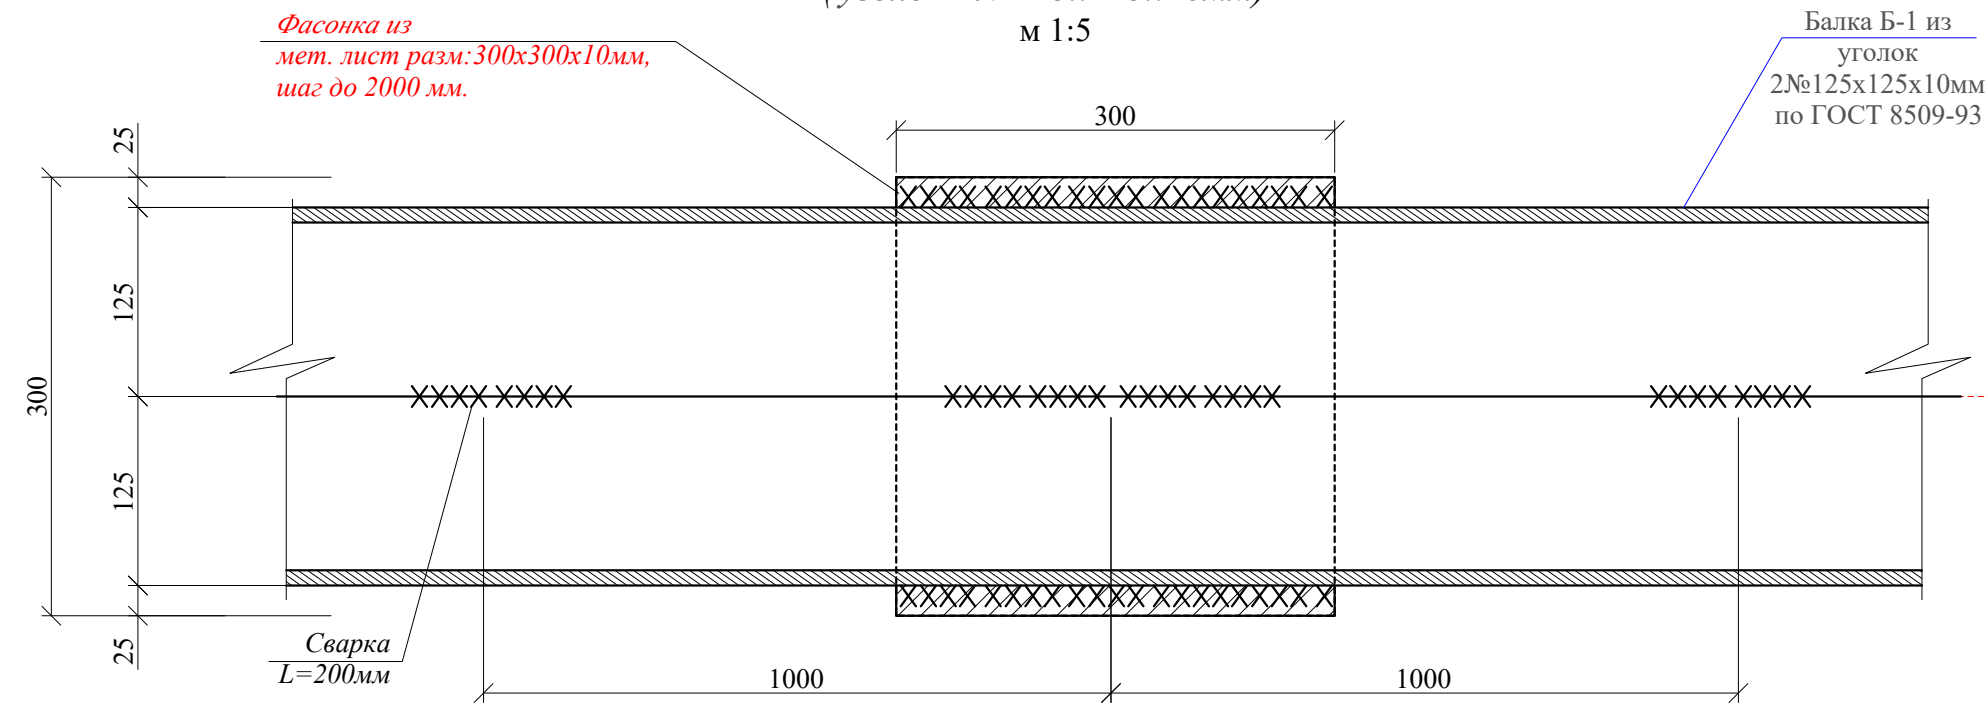

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с листами КМ-2,3.
2. Сварку производить электродами Э-42 и Э-42А. Высота сварного шва h=6 мм на всех участках сварки указанных на чертежах, длина шва на всю длину касания свариваемых элементов.
3. М/к должно поступать на строительства о грунтовать грунтовыми типа ГФ-020 и покрыть одним слоем краски и эмали. Все металлический изделий окрасить антикоррозийное окраска за два раза.
4. М/к изготовления по настоящим чертежам подлежат обязательному испытанию. Испытания на предприятии изготовителе. М/к испытываются на действие нагрузок, приложенных в узлах, равных расчётным нагрузкам увеличенным на 10 %.

				КМ		
				“Белибойли” МФЙ Хожии Ибрагим кишлогигади Кичик ўра дарёси устидаги зарар кўрган пиёдалар металл кўпригини жорий таъмирлаш (60м)		
Должность	Ф.И.О.	Имзо	Сана	Пешеходный мост		
Гл.Инж.	У.Джурасов					
Н.отдел.	А.Газиев			ИЛ 12		
Г.И.П.	С.Холмуминов					
Разработал	Р.Тешаев			Чертежи продольный профиль пешеходный моста.		
Проверил	А.Рахматов					
Н.контроль	А.Муродов			М 1:100		