

«Утверждаю»
Ректор Ташкентского
фармацевтического института



К.С.Ризаев

2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ПОСТАВКЕ И УСТАНОВКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТКАНЕВОЙ
ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ТАШКЕНТСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА**

Жалюзи должны соответствовать габаритам оконных проемов Заказчика.

По результатам проведенных замеров возможна незначительная корректировка с целью обеспечения правильного монтажа на перекрытие оконного проема.

Жалюзи должны способствовать необходимому затемнению 100%; обладать конструктивной прочностью; доступны для чистки с применением специализированных средств; устойчивы к выцветанию цвета; антистатичными, влагостойкими, с высокой пожаростойкостью; пропитаны специальным составом, придающим жесткость, предотвращающим деформацию и выцветание ткани.

Количество: 650 м²

В комплект поставляемого Товара должны входить все комплектующие, необходимые для его сборки и установки (монтажа):

Горизонтальный тканевый жалюзи COMBO BLACKAUT состоят:

- из алюминиевого карниза;
- внутренняя наматывающая трубка также из алюминия;
- боковая крышка корпуса из металла;
- одинарный груз из алюминия;
- механизм – шестерёнка в комплекте с цельной цепочкой-стеклянной;
- грузило и цепочки из пластмассы.

Ткань из 3-х слоев плотного материала. Все детали карниза также изготовлены из высококачественного алюминия. Механизм должен соответствовать международному стандарту. Материал Тканевый **BLACKAUT** из трёх слоёв, **процент затемнения 100%** турецкого производства.

Поставляемый Товар должен быть новым 2022 года изготовления, изготовлен в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, без восстановления потребительских свойств, у которого не была осуществлена замена составных частей). Поставляемый Товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Техническом задании.


Качество Товара должно соответствовать установленным международным стандартам, ГОСТам и подтверждаться сертификатом соответствия, оформленных в соответствии в течение сроков, определенных заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати месяцев) с момента поставки товара.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня установки и подписания акта приёмки товара.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Товара или его монтажа Заказчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Поставщика. В уведомлении, направляемом Поставщику, должна содержаться детальная информация о характере выявленных недостатков. Поставщик обязан устранить недостатки товара или его монтажа за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования Заказчика об их устранении.



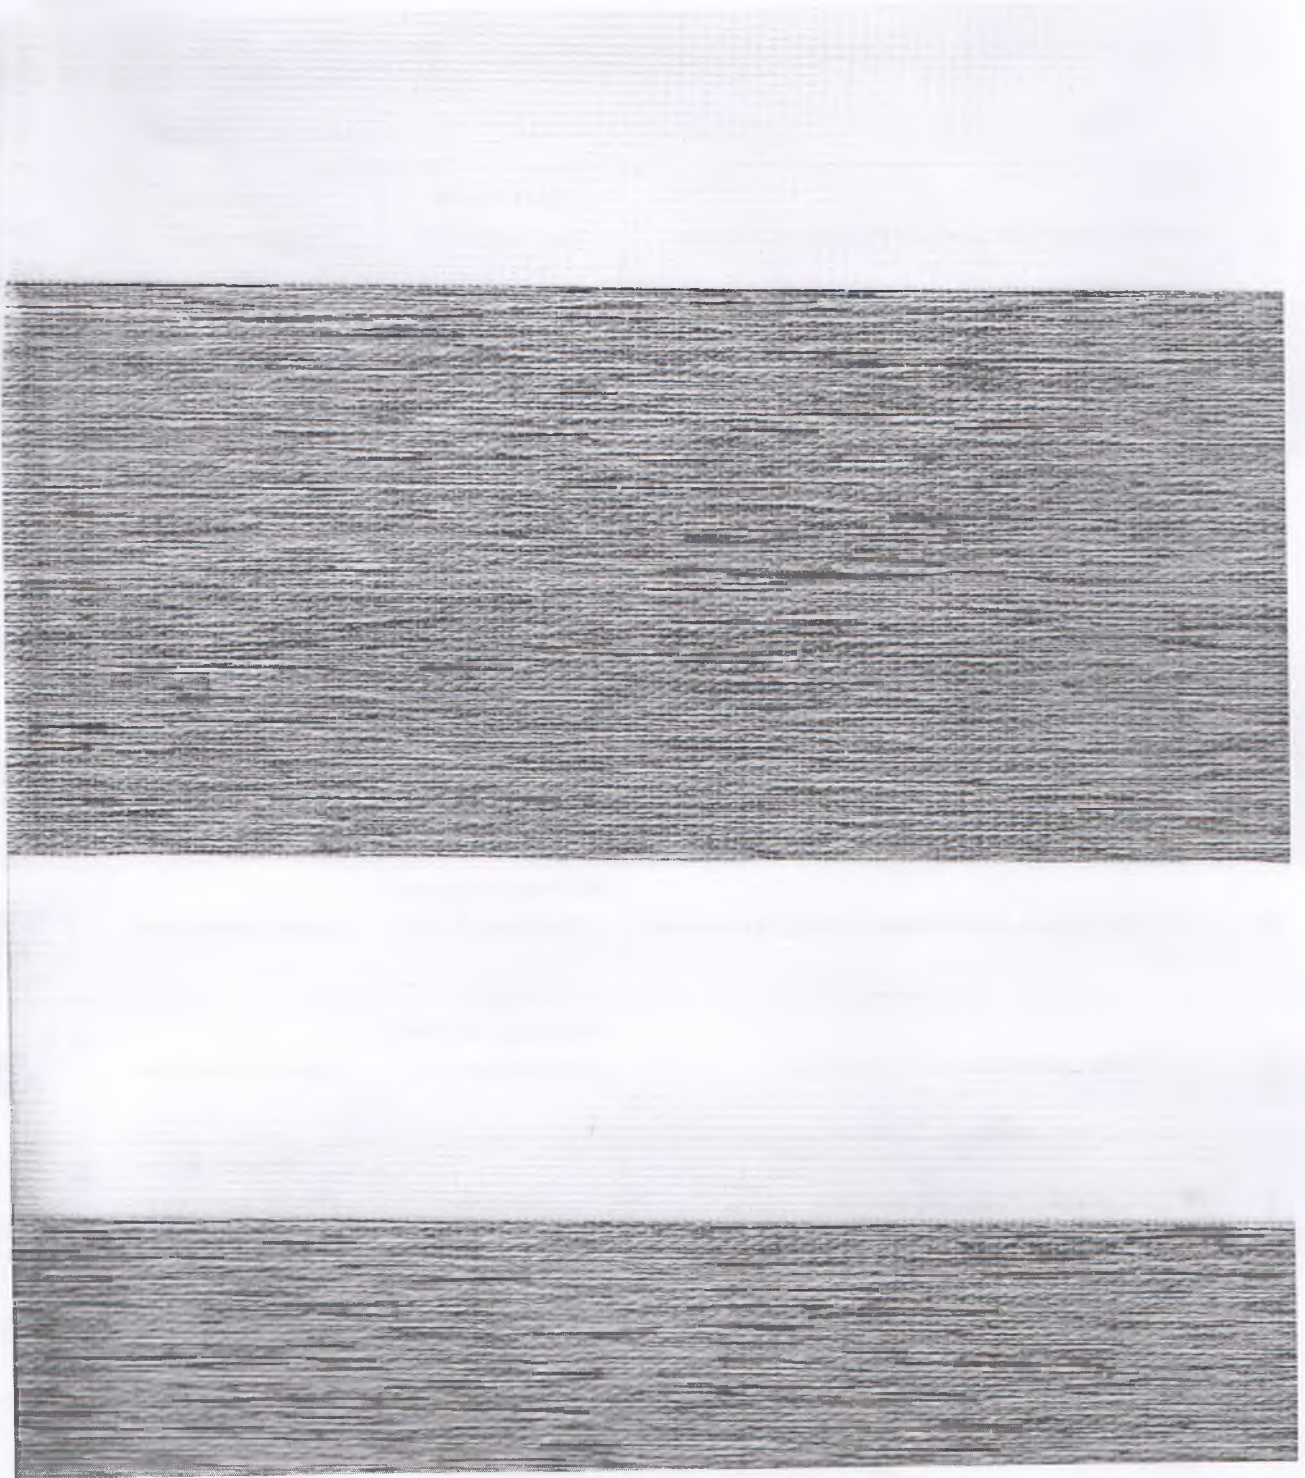




Участник должен предоставить образец предлагаемого товара до конца срока приёма предложений.

После сдачи образцов оформляется документ, подтверждающий предоставление образца (Форма №2 Акта приема-передачи образцов товаров прилагается в технической части). Образец сдается по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Ойбек, дом №45.



Бил жалион:

Члены комиссии по изучению лучших предложений

№	Члены закупочной комиссии Ф.И.О	должность	роль	подпись
1.	Ризаев Камал Саидакбарович	Ректор	Председатель комиссии	
2.	Юлдашев Закирджан Абидович	Проректор по учебной работе	Член комиссии	
3.	Нормахаматов Нодирали Сохобаталиевич	Проректор по научной работе	Член комиссии	
4.	Собиров Шоядбек Курбоналиевич	Управляющий делами	Член комиссии	
5.	Умирзокова Нилуфар Абдиразаковна	Главный бухгалтер	Член комиссии	
6.	Тошпулатов Фаррух Бахтиёрович	Главный аудитор	Член комиссии	
7.	Аблязов Ойбек Вахабович	ТЭУО главный управляющий	Член комиссии	
8.	Ибодуллаев Достонбек Собиржон угли	Зам главный бухгалтер	Секретарь комиссии	