

“Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича ИК” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи Р.Холикназаровга

Техник шарт

Сизнинг 2022 йил 10 июндаги 265-сонли хатингизга, Ўзбекистон Республикаси Президентинининг 2022 йил 6 июндаги “Худудларда маҳсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш ва уларни муҳандислик коммуникатция инфратузилмаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-271 сонли қарори асосан, Сўх тумани Зангат МФЙ худудидаги ёшлар саноат ва тадбиркорлик зonasини ичимлик ва оқава сув билан таъминлаш мақсадида қўйдаги техник шарт бажарилиши талаб этилади.

Ичимлик сув бўйича

Сўх тумани Зангат МФЙ худудида жойлашган ёшлар саноат ва тадбиркорлик зonasини $10,4 \text{ м}^3/\text{сутка}$ ичимлик сув билан таъминлаш учун уланиш нуқтаси: “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Сўх туман бўлимига қарашли ичимлик сув манбалари мавжуд бўлмаганлиги сабабли, Зангат МФЙ худудида жойлашган кичик саноат зонасига 1 дона ичимлик сув қудуғи қазиш, замонавий электр тежамкор сув насоси ўрнатиш, 1 дона сув минораси 1 дона замонавий электр тежамкор сув насоси ўрнатиш, ТП ўрнатиш ва ўрнатиш, UZSUVTAMINOT логотипини бўяш, лойиха асосида ТП ўрнатиш ва икки томонлама электр энергия тармоғи тортиш, замонавий сув ва электр хисоблагичлар ўрнатиш, автоматик ўчириб ёкиш ускунаси (поплавок) ва электр авария генератори ўрнатиш, лойиха асосида ичимлик сувини заарсизлантириш биноси куриш ва лойихага мос ускунаси ўрнатиш хамда жами узунлиги 2,0 км ичимлик сув қувури лойиха асосида кувур диаметри ва ер сатхи чукурлиги аникланиб замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиниши хамда ичимлик сув иншооти худуди СЭО ва ЖС талабларига мос равишда ўралиши ва видеокузатув ва ёритиш тизимлари куриш шарт.

Оқава сув бўйича

Сўх тумани Зангат МФЙ худудида жойлашган ёшлар саноат ва тадбиркорлик зonasини марказий оқава сув тизимида улаш уланиш нуқтаси: Худудда жамиятимизга қарашли оқава сув тармоғи мавжуд бўлмаганлиги сабабли СЭО ва ЖС билан келишилган холда лойиха асосида обьектининг оқава сувлар хажми хисоблансин хамда локал оқава сув тозалаш иншооти (ЛОС) куриш ишлари ШНК, КМК хамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга ошириш шарт.

Ичимлик ва оқава сув тармоқларини қурилиш-монтаж ишлари даврида бошқа мухандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида, тегишли корхоналардан холоса олиш кўзда тутилсин.


Ушбу техник шартда берилган барча ишларни амалга оширишда тажрибали лойиха институтларини жалб қилган холда амалга оширилиши ва давлат экспертиза холосалари олингандан сўнг, қурилиш монтаж ишлари амалга оширилсин. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан, буюртмачи томонидан тайёрланган ичимлик ва оқава сув лойиха смета хужжатлари “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш ва 1(бир) нусха лойиха смета хужжатлари берилиши шарт. Акс холда ушбу лойиха смета хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан мазкур қурилиш-монтаж ишлари учун тайёрланган лойиха смета хужжатлари келишилмаган хисобланади ва мазкур объектлар “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ томонидан қабул қилинмайди.

Барча қурилиш материаллари сифат сертификатига эга бўлиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида хақиқий деб хисобланади.

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
Бош мухандиси:

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
ИЧБ бошлиғи:

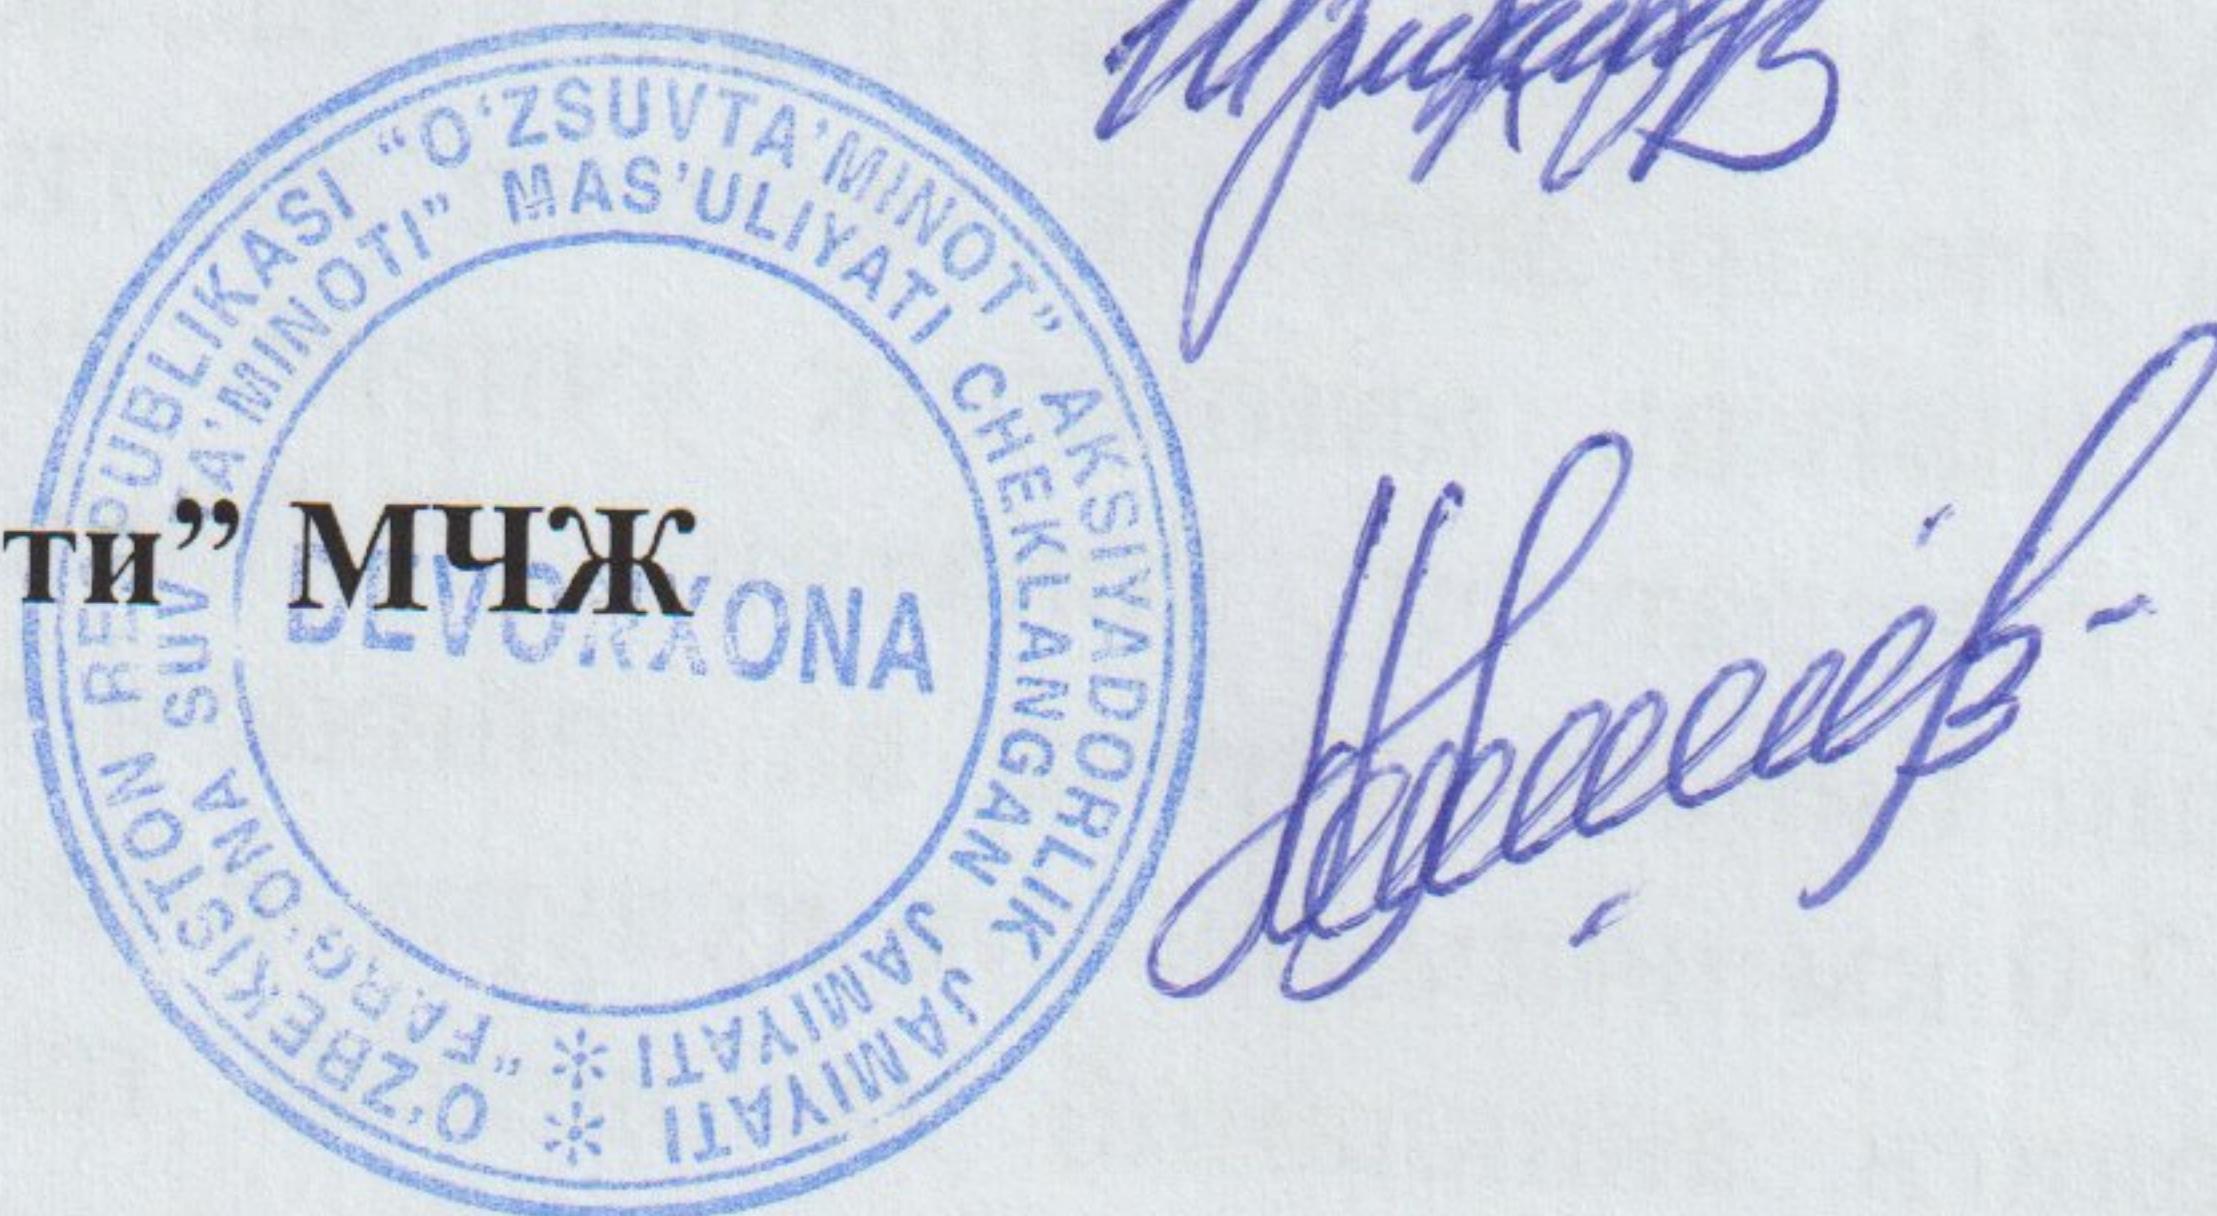

И.Абдулаев

С.Абдулаев