



«УТВЕРЖДАЮ»
Т-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Н. Махалов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 630А насосный станций «Кундузлы». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Н. Махалов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Н. Махалов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Уш озек». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы


- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Н. Махалов





Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Н. Махалов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосных станций «Бирлик». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Н. Махалов





Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка | - А. Матниязов |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Абат жап» Канликул. При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Контактор 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Начальник участка |  | - К. Алиев |
| Инженер службы |  | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр |  | - Т. Каллибеков. |
| Начальник участка |  | - А. Матниязов |



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- А. Матниязов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Азамат». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- А. Матниязов





Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Канликул». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

01.02.2022



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 630А насосный станций «Есимузьяк 20 НДН». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

01.02.2022г

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 630А насосный станций «Карабуга». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.


1. Контактор 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка



- К. Алиев

Инженер службы



- Ф. Мурадов

Электромонтёр



- Т. Каллибеков

Начальник участка



- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Смагул». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

01.02.2022



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Марка». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»



1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка | - И. Акимов |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Берекетли макан». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Контактор 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Начальник участка |  | - К. Алиев |
| Инженер службы |  | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр |  | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка |  | - И. Акимов |



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Ак терек». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Ферма». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Калимбетов





«УТВЕРЖДАЮ»
1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка
Инженер службы
Электромонтёр
Начальник участка

- К. Алиев
- Ф. Мурадов
- Т. Каллибеков
- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Шитовой». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А - 1 шт
2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Калимбетов





«УТВЕРЖДАЮ»
1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Канглы». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменит.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Койбаков

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «П.Халмуратов отв 53». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Койбаков



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния Контактор мощностью 630А насосный станций «Ахунбабаев». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков





«УТВЕРЖДАЮ»
I-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосных станций «Жуман канглы». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочные работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков





«УТВЕРЖДАЮ»

I-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

01.02.2022

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Жууеры аныз». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка
Инженер службы
Электромонтёр
Начальник участка

- К. Алиев
- Ф. Мурадов
- Т. Каллибеков
- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 400А насосный станций «Тилеу кабак». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 400 А
2. Наладочный работы

- 1 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов





«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 630А насосный станций «Патиллаев». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Контактор 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов


Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Ш. Атабаев



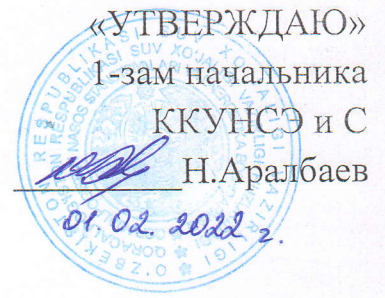

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|------------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - Ш. Атабаев |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния контактор мощностью 630А насосный станций «Кызыл жар». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Контактор 630 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Начальник участка | | - К. Алиев |
| Инженер службы | | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | | - Ш. Атабаев |



«УТВЕРЖДАЮ»
I-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев
01-02-2022 г.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка
Инженер службы
Электромонтёр
Начальник участка

- К. Алиев
- Ф. Мурадов
- Ж. Хожаназаров
- Н. Махалов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Ажинияз». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А
2. Наладочный работы

- 1 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Н. Махалов



«УТВЕРЖДАЮ»



Зам. начальника

ККУНСЭ и С

Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосной станций «Мамый». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов





«УТВЕРЖДАЮ»
1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|------------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - Н. Махалов |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Максым ауыл». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Автомат 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Начальник участка |  | - К. Алиев |
| Инженер службы |  | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр |  | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка |  | - Н. Махалов |





Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|------------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - Н. Махалов |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния Автомат мощностью 400А насосный станций «Порлытау 421/2». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Автомат 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Начальник участка |  | - К. Алиев |
| Инженер службы |  | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр |  | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка |  | - Н. Махалов |





Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка | - С. Койбаков |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Камысшалы». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Автомат 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| Начальник участка |  | - К. Алиев |
| Инженер службы |  | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр |  | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка |  | - С. Койбаков |





Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Султан Адай». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам. начальника

ККУНСЭ и С

Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Хикмет жап». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Матниязов





Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка | - А. Матниязов |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Нурай». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Автомат 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

Начальник участка
Инженер службы
Электромонтёр
Начальник участка



(Handwritten signatures of K. Aliyev, F. Muradov, T. Kalibekov, and A. Matniyozov)

- | |
|-----------------|
| - К. Алиев |
| - Ф. Мурадов |
| - Т. Каллибеков |
| - А. Матниязов |



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Аспантай120». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев



«УТВЕРЖДАЮ»
1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев
01.02.2022г.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Начальник участка | - К. Алиев |
| Инженер службы | - Ф. Мурадов |
| Электромонтёр | - Т. Каллибеков |
| Начальник участка | - М. Умаров |

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Максад». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Автомат 400 А | - 1 шт |
| 2. Наладочный работы | |

о чем составили настоящий акт

Начальник участка
Инженер службы
Электромонтёр
Начальник участка



Handwritten signatures of the signatories.

- К. Алиев
- Ф. Мурадов
- Т. Каллибеков
- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»
1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Кердер». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника
ККУНСЭ и С
Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Калбай». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменит.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

01.02.2022



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Хожакул ферма». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Кум яб». При проверке обнаружено установленный контактор непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Бекбай 378». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Handwritten signature
Н.Аралбаев

01.02.2022



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

Инженер службы

Электромонтёр

Начальник участка

- К. Алиев

- Ф. Мурадов

- Т. Каллибеков

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосной станций «Порлытау-14». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

Handwritten signature

- К. Алиев

Инженер службы

Handwritten signature

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

Handwritten signature

- Т. Каллибеков

Начальник участка

Handwritten signature

- Ш. Атабаев



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 630А насосный станций «Шылымкол». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 630 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Боз жер». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- Ш. Атабаев



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н. Аралбаев

01.02.2022 г.



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Жаркей». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Дилора». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНС и Э

Н. Аралбаев

01.02.2022г.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Начальник службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомата мощностью 400А насосной станций «Койбак арна -1». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка



- К. Алиев

Начальник службы




- Ф. Мурадов

Электромонтёр



- Т. Каллибеков

Начальник участка

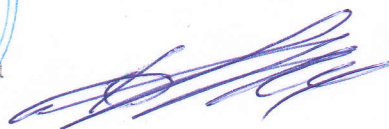

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

Инженер службы

Электромонтёр

Начальник участка

- К. Алиев

- Ф. Мурадов

- Ж. Хожаназаров

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Абат жап»Нокис район. При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Калимбетов



«УТВЕРЖДАЮ»

1-зам начальника

ККУНСЭ и С

Н.Аралбаев

07.06.2022г.



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Калимбетов

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния автомат мощностью 400А насосный станций «Шахмаклы баглы». При проверке обнаружено установленный автомат непригодный и согласно дефектного акта необходимо заменить.

1. Автомат 400 А

- 1 шт

2. Наладочный работы

о чем составили настоящий акт

Начальник участка

- К. Алиев

Инженер службы

- Ф. Мурадов

Электромонтёр

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- С. Калимбетов

